
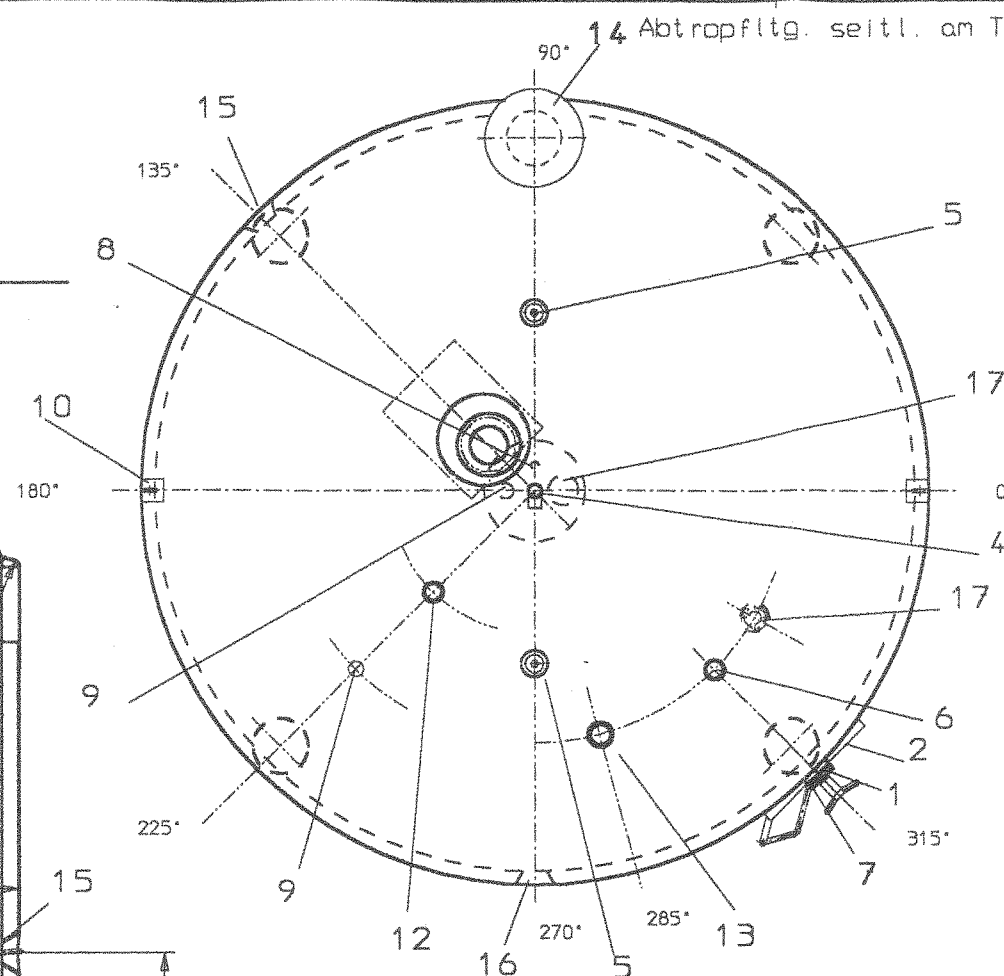


Decke 5900 u. Fußboden

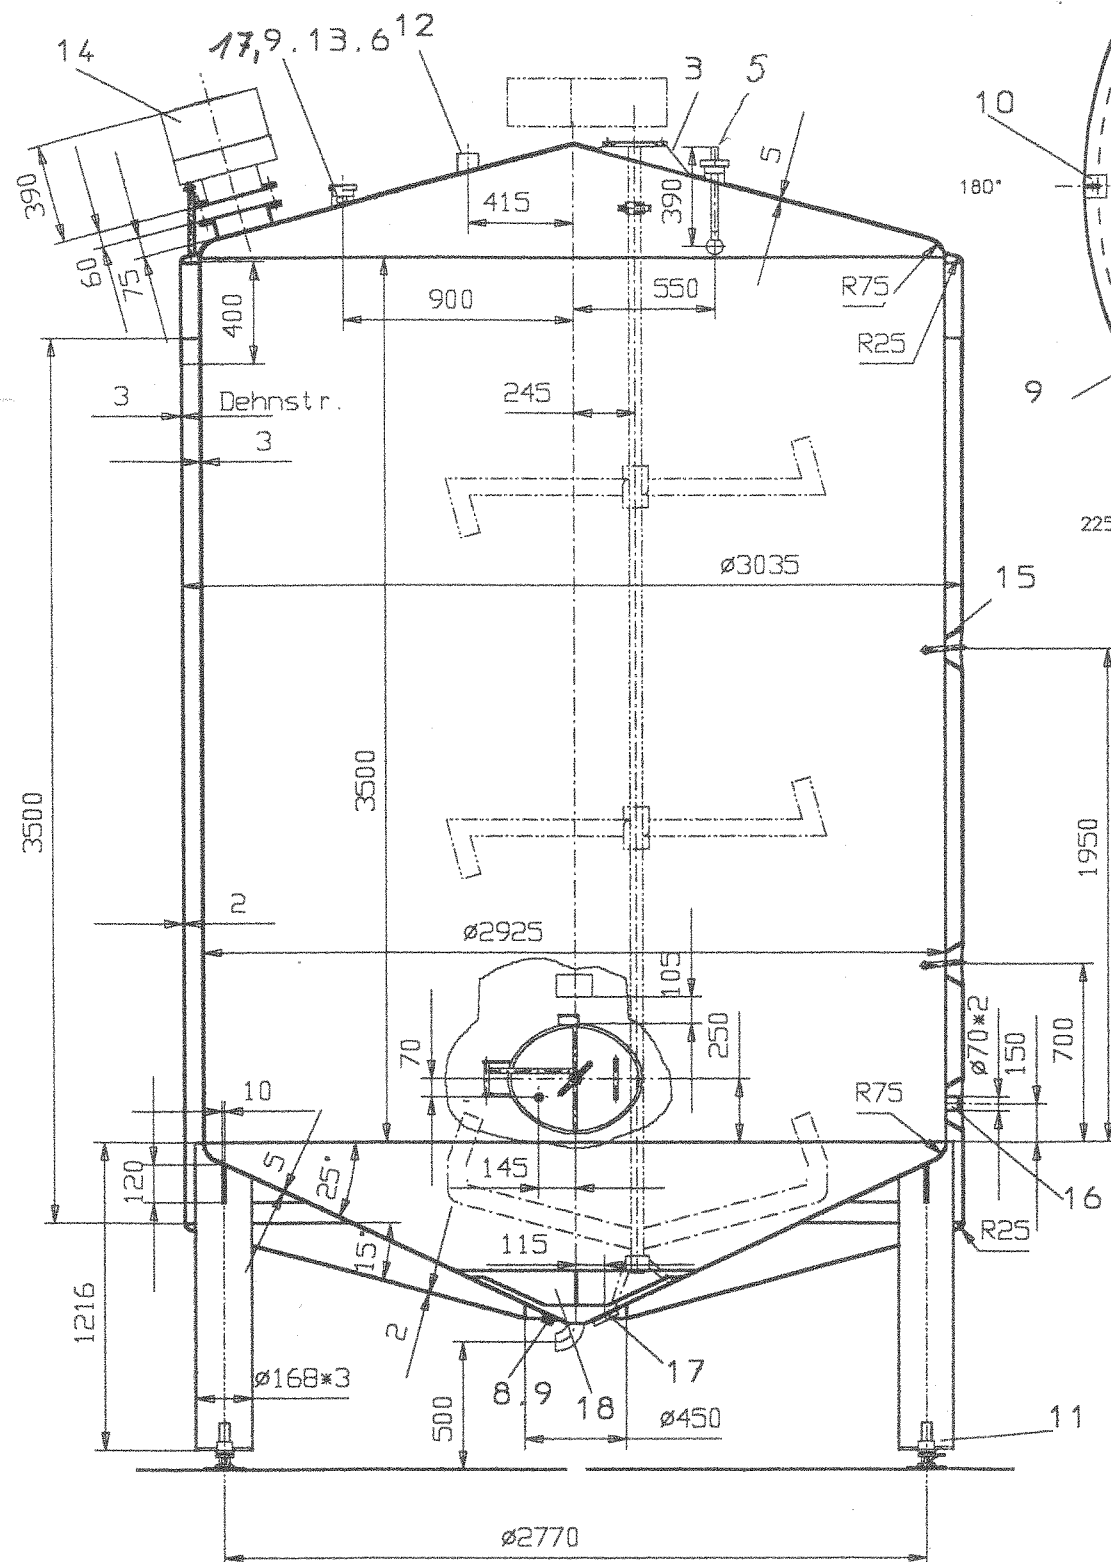

exp. Backkork am Mantel
chloridfreie Rockwool am Boden

Baujahr: 2000

	Produktraum
zul. Betriebsüberdruck	0,99 bar
zul. Betriebstemperatur	98 °C
Inhalt total	25000 l
Heiz./Kühl.-fläche	m ²
Prüfüberdruck	1,3 bar
Schweißzusatz DIN 8550	1.4430
Schweißverfahren	WIG
Bewertungsfaktor	0.85
Schweißnahtvorbereitung	DIN 8551



18	1	Wirbelbrecher	3.44.01 TVG
17	2	DRD oben mit Blinddeckel	3.19.400 se
16	1	Seitlicher Einlauf DN 65	Ø 70*2*50
15	2	Reinigungsanschluß DN 15	3.16.204 TVG
14.4	1	Abtropfltg. m. 2 Schellen	Ø21*2*3750
14.3	8	Gewindest M16*140 Je2 Muttern/sch	
14.2	2	Flanschstutzen B DN 200 DIN 2573	
14.1	1	Klappe DN 200 NO	Gemü
14	1	Be u. Entlüftung DN 200	SRS
13.1	1	Vakuumventil DN 65/80	Handtmann
13	1	Gewinderohrst.DN 80 DIN 11851	Ø 85*2*50
12	1	Rohrstutzen Sterilluft DN 65	Ø 70*2*50
11	4	Kalottenfuß 1 1/4 " Platte Ø300	
10	2	Transportösen	3.21.000.se
9	2	Stutzen f. Niveaus. Rössel	3.19.207 TVG
8	1	Muffe PT 100 Negele	3.19.001.se
7	1	Muffe Probenahme Mannloch	1/2" kurz
6.1	1	Sicherheitsvent.DN 40	Handtmann
6	1	Gewinderohrst.DN 40 DIN 11851	Ø 42*2*50
5	2	Reinigungsanschluß DN 65/25	3.16.203 TVG
4	1	Auslaufrohrbogen DN 65	
3	1	Rührwerkanschluß	3.22.07 TVG
2.1	1	Endlagenschalter IFM	
2	1	Mannloch 350/450	LKM
1	1	Typenschild TVG	3.01.002se
Pos.	Anz.	Benennung	Zeichnung

Tank - Vertriebs GmbH

[illegible]